

**Сведения о подтверждении соответствия.**

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.00819 от 14.04.2023 по 13.04.2026



*Завод основан в 1932 году*

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



## ПАСПОРТ

### Люк Т-С250-2-60-00ПС



**ЛЮК  
канализационный  
тяжелый  
(25 тонн)**

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»  
397160, г. Борисоглебск,  
ул. Советская 32, оф. 11  
8-800-555-300-5, +7(47354)6-44-45  
Email: [info@bkmzlit.com](mailto:info@bkmzlit.com)  
[bkmzlit.com](http://bkmzlit.com)

## ГОСТ 3634-2019

[bkmzlit.com](http://bkmzlit.com)

## Общие сведения

Люк Т(С250)-2-60 устанавливается на городских автомобильных дорогах. Корпус и крышка люка изготовлена из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-85. Запорные устройства люка изготовлены из стали Ст3 ГОСТ 380-88 с антикоррозийным покрытием.

### 1. Основные данные и характеристики

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Диаметр корпуса, мм      | 870 |
| Диаметр проема, мм       | 600 |
| Высота корпуса, мм       | 120 |
| Нормативная нагрузка, кН | 250 |
| Масса люка, кг, не более | 115 |

### 2. Комплект поставки

|                |        |
|----------------|--------|
| Корпус         | 1 шт.  |
| Крышка         | 1 шт.  |
| Шнур-прокладка | 1 шт.  |
| Паспорт        | 1 шт.* |

\*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 10 шт.

\*\*Допускается комплектование одного паспорта и ключа для открытия крышки на партию люков не более 4 шт.

Производить смазку резьбовой части запорного устройства не реже одного раза в год с момента отгрузки изделия с завода изготовителя.

### 3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Размер партии:           |  |
| Дата приемки/штамп ОКП:  |  |
| Дата отгрузки/Упаковщик: |  |

Назначенный срок службы 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150. Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

### 4. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.


\*) Примечание: обозначение инженерных сетей:

- ☐ К – бытовая и производственная канализация;
- ☐ В – водопровод;
- ☐ Г – гидрант пожарный;
- ☐ Д – дождевая канализация;
- ☐ ТС – тепловая сеть;
- ☐ ГС – газовая сеть;

☐ ГКС – городская кабельная сеть;

☐ ГТС – городская телефонная сеть (по согласованию с заказчиком.)

**При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.**

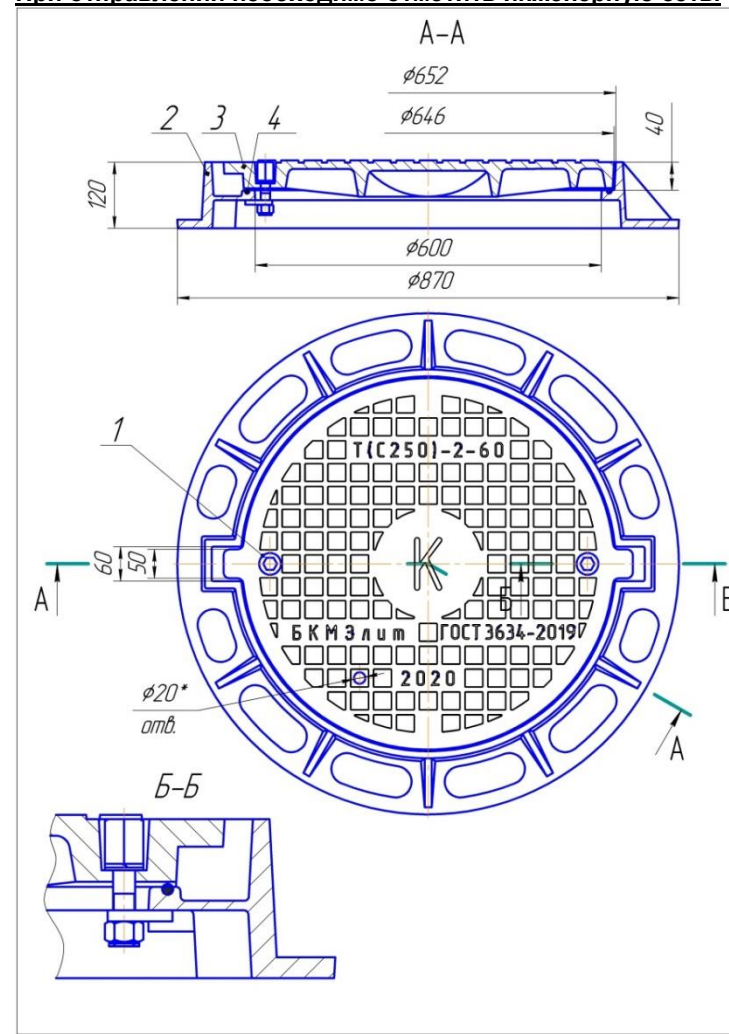

**Рис.1. Люк канализационный общего назначения Т-С250-2-60**

1. Запорное устройство;
2. Корпус;
3. Крышка;
4. Шнур-прокладка

